PŮDORYS

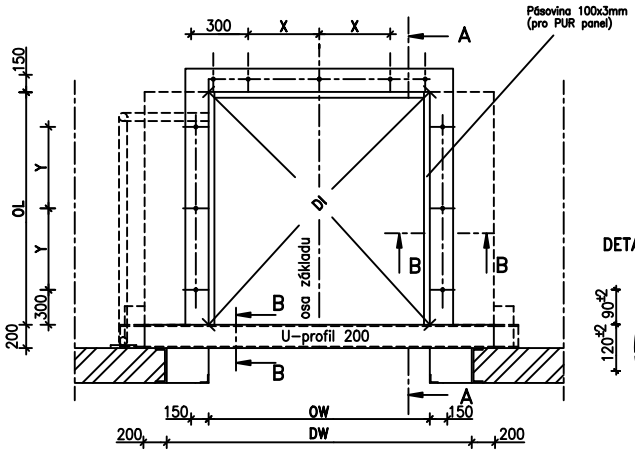

BETONOVÝ ZÁKLAD PRO VYROVNÁVACÍ MŮSTEK – ISO provedení

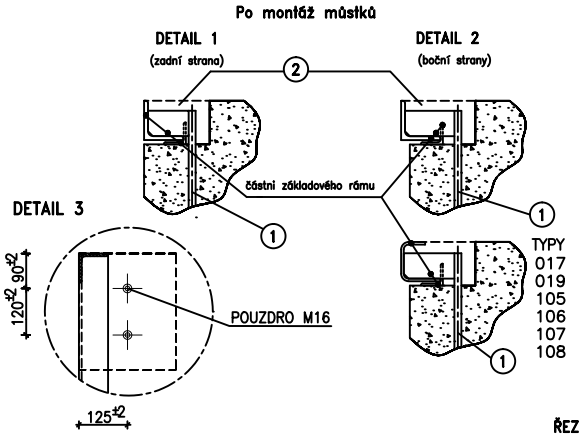

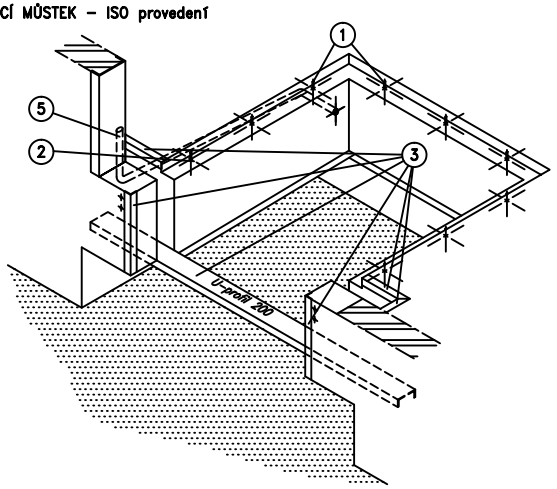

POHLED Z VENKU

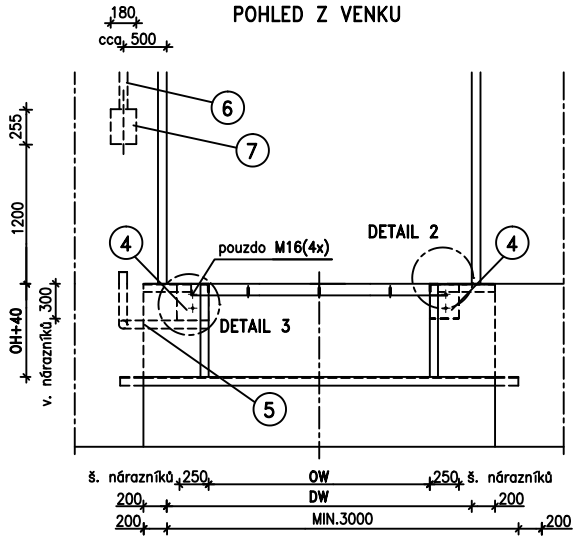

ŘEZ A–A

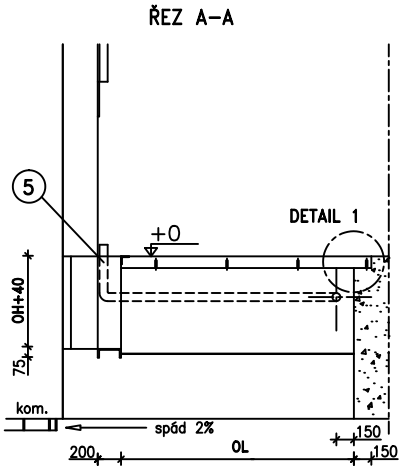

ŘEZ B–B

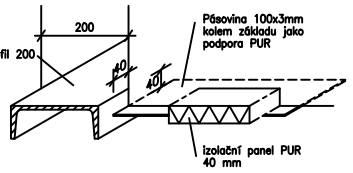

Před montáží můstku



PRÁCE ZAJIŠTĚNÉ OBJEDNAVATELEM

Stavební:

– Betonový základ s pomocními prvky, dle označených částí na výkresu.
① Výztužná ocel ⌀14 , dl.=300mm, vhodná pro svařování (500 MPa).
② Po instalaci je nutné zalít otvor v podlaze epoxidovým betonem.
③ Dodávka a instalace všech ocelových prvků L–profil 70x70x7mm, U–profil 200, izolační panely, pásovina 100x3mm (pro izolační panely).
④ Příprava vhodného prostoru pro nárazníky 250x300mm(beton nebo ocel, u monolitického betonu pouzdra M16).

Elektroinstalační: *(pro elektro–hydraulický vyrovnávací můstek)*

– Elektroinstalační průchodky a trvalý přívod el. proudu dle všech označených částí.
⑤ Průchodka ⌀75 mm (kopoflex) mezi můstkem a ovládacím panelem.
⑥ Napájení 3x400V/N/PE, příkon 0,75kW, jištění 6 A.
⑦ Poskytnou a připravit montážní prostor pro ovládací panel 180x255mm.

POZNÁMKY:

– Základ musí být zpracován dle výkresu. Přesný, kolmý a s tolerancí –0/+10mm.
– Poraďte se ohledně zadního čela nákladního automobilu.
– Zatěžovací síly na základ jsou dostupné na vyžádání.
– Pokud použijete izolační nebo vratový panel tlustší než 40mm je potřeba se s námi spojit.
– V místě kotvení nárazníků počítejte se silou 59kN (pro vozidla 30 t při 5 km/hod).
– Výkres není v měřítku.

ROZMĚRY v mm \ TYP	009	010	011	012	013	014	015	016	017	019
OL = CELKOVÁ DÉLKA	2000	2500	3000	3500	2000	2500	3000	3500	4000	4000
OW = CELKOVÁ ŠÍŘKA	2070	2070	2070	2070	2320	2320	2320	2320	2070	2320
OH = CELKOVÁ VÝŠKA	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
DI = ÚHLOPŘÍČKA	2878	3246	3645	4066	3063	3411	3792	4199	4504	4624
X = VZDÁL. VÝZTUŽE V ZADU	735	735	735	735	860	860	860	860	735	860
Y = VZDÁL. VÝZTUŽE PO STRANÁCH	700	950	1200	1450	700	950	1200	1450	1700	1700

BETONOVÝ ZÁKLAD PRO VYROVNÁVACÍ MŮSTEK ISO–provedení 233M60–60kN	
Typ/rozměr/počet: _	
Název stavby: _	Č. zakázky: _
Objednavatel: _	Tolerance: –0/+10
Vypracoval: _ Datum zpracování: _	č.v.:311.000 IA–233M60
VÝKRES NENÍ V MĚŘÍTKU Rev.: 17.10.2011	

LOADING SYSTEMS

Výkres má pouze informační charakter, konkrétní stavební připravenost nutno konzultovat s pracovníkem společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.